


PLANTA 2DO NIVEL
ESC: S/E

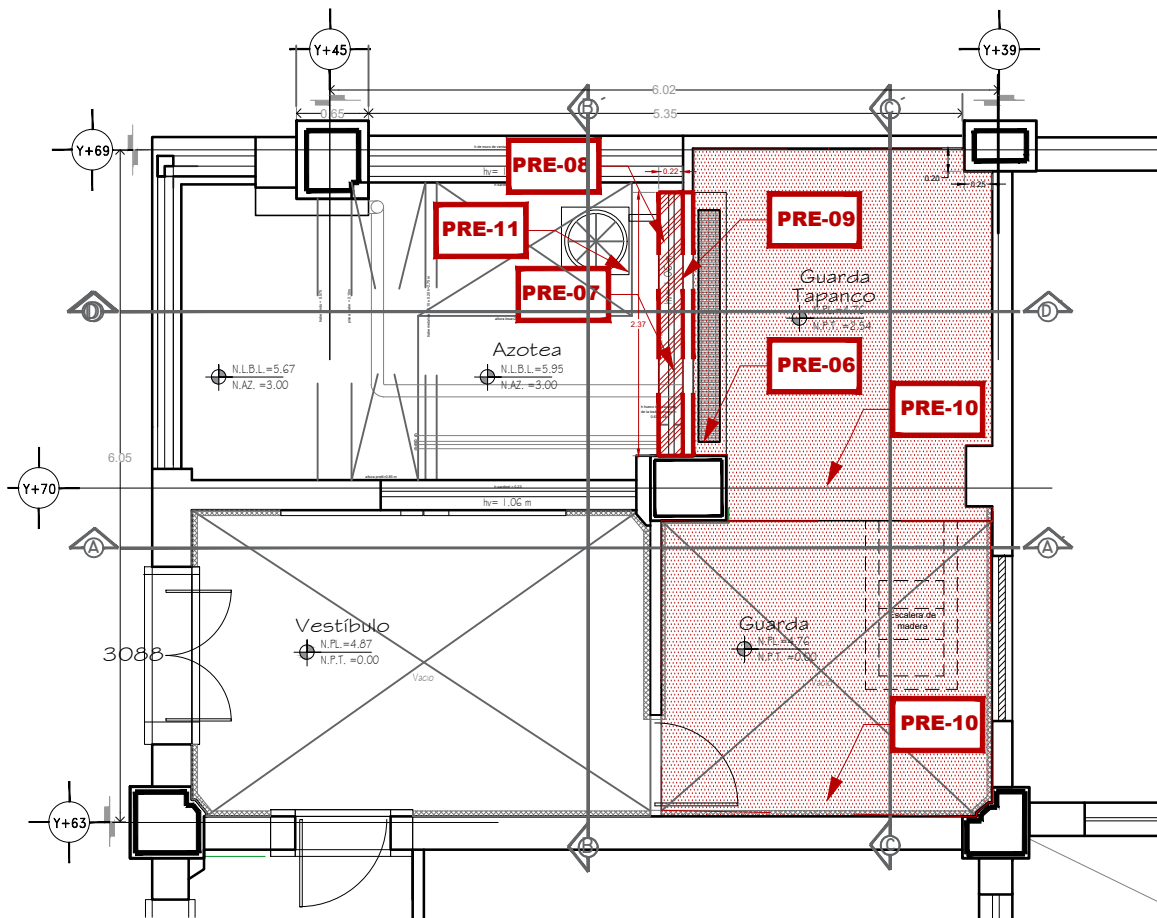

PLANTA TAPANCO NIVEL
ESC: S/E

SIMBOLOGIA

- PRE-01** → Desmontaje y retiro de muebles de madera y metálicos, en caso de que estén adosados a muros existentes se podran desarmar por piezas. considerar nota 1.
- 1.- Ropero de madera, guarda de uniformes y manteles.
 - 2.- Vitrina de madera, guarda de cristalería y manteles
 - 3.- Vitrina de madera para guarda de víveres.
 - 4.- Mueble de Madera para guarda de enseres.
 - 5.- Estructura y Escalera de madera adosada a tapanco.
 - 6.- Muebles ubicados en recepción, se colocarán nuevamente al finalizar los trabajos.

- PRE-02** → Retiro de recubrimiento de lambrin de madera y/o zoclo, ubicado a una altura de 2.60 m. Considerar nota 1.

- PRE-03** → Retiro de puerta de madera con dimensiones de 0.87 x 2.10 m. incluye marcos, chambranas, chapas y accesorios Considerar nota 1.

- PRE-04** → Demolición y retiro de muro existente de tablaroca de 8 cm. de espesor. Incluye retiro de apagadores y contactos existente considerar la reubicacion o eliminación según sea el caso ver plano de instalaciones electricas. Considerar nota 2 para muro y nota 1 para elementos eléctricos.

- PRE-05** → Desmontaje y retiro de recubrimiento de madera en plafon de tapanco, incluye retiro de luminarias existentes para su posterior reubicacion conforme a plano de instalaciones eléctricas. Considerar nota 1.

- PRE-06** → Demolición y retiro de cajillo de tablaroca, incluye equipo e instalación de refrigeración para mueble de vinos. Considerar nota 2, para cajillo y nota 1 para equipo.

- PRE-07** → Desmontaje y retiro de ventanas existente con dimensiones de 2.37 x 1.06 m. Considerar nota 1.

- PRE-08** → Demolición y retiro de marco de concreto incluye dala inferior con dimensiones de 2.37 x 0.22 x 0.23 m. Considerar nota 2

- PRE-09** → Demolición y retiro sección en escudera de muro existente de nivel superior de venta hasta 50 cm de alto, librando instalaciones eléctricas. Considerar nota 2.

- PRE-10** → Demolición y retiro de plafón existente ubicado a una altura de 4.76 m. considerar todos los componentes que lo construyen. Ver nota 2.

- PRE-11** → Retiro de manejadora de aire con dimensiones aproximadas de .61 x .61 m, se requiere desconexión. Ver nota 2.

- PRE-12** → Recorte de muro existente de 16 cm espesor por una altura de 2.21 x 2.40 m, de forma manual, usando pico, marro, cincel y cuñas, para colocar anaquel de 40 cm de ancho, previa verificación y analisis del supervisor interno de la SCJN para la realización de estos trabajos.

- PRE-13** → Demolición y retiro sección de losa de concreto de 0.90 x 0.27 m. por el espesor de la losa. Se requiere esta sección para ajustar escaleras de madera.

NOTAS:

- 1.- Los elementos constructivos, equipos o mobiliario existente de reutilización deberán de ser retirados del lugar de trabajo con el mayor cuidado posible para evitar ser dañados y colocados donde indique el supervisor de la SCJN.
- 2.- El material producto del desmantelamiento será llavado por el contratista al sitio indicado por el supervisor interno y posteriormente retiro total fuera de las instalaciones de la SCJN. El traslado del desecho (cascajo) corre a cargo de la contratista.
- 3.- El constructor deberá de verificar en sitio previo a la fabricación o ejecución de los trabajos las dimensiones reales del lugar y en caso de encontrar algun detalle adicional, notificar al supervisor interno de la SCJN. para acordar o determinar la ejecución de los trabajos.

	OFICIALÍA MAYOR		OFICIAL MAYOR			
	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA DIRECCIÓN DE ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS		MTRA. DIMPNA GISELA MORALES GONZÁLEZ DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA LIC. LAURA GABRIELA SÁNCHEZ ACHETIGUE SUBDIRECTOR GENERAL TÉCNICO ARQ. JUAN MANUEL DELGADO GARCÍA DIRECTORA DE ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS ARQ. ALEJANDRA MONDRAGÓN HERNÁNDEZ			
	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN		Notas:			
			1. PARA CUALQUIER DUDA Y/O ACLARACIÓN CONSULTAR LA DIRECCIÓN DE ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE LA S.C.J.N. 2. LOS NIVELES ESTÁN DADOS EN METROS. 3. LAS COTAS ESTÁN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD. 4. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.			
			●- 6.12 -● INDICA COTAS A EJES ← 6.12 → INDICA COTAS A PAÑOS ●- 6.12 → INDICA COTAS DE EJES A PAÑOS N.P.T. INDICA, NIVEL DE PISO TERMINADO. N.L.B.L. INDICA, NIVEL LECHO SUPERIOR DE LOSA N.PL. INDICA, NIVEL DE PLAFÓN N.C. INDICA, NIVEL DE CUBIERTA			
EDIFICIO: EDIFICIO SEDE PINO SUAREZ No. 2, COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, 06060, CIUDAD DE MÉXICO		CONTENIDO: PLANTA 2DO NIVEL PRELIMINARES		CLAVE: PRE-01		
PLANO: ARQUITECTÓNICO		PROYECTO: "ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE GUARDA DE INSUMOS Y MOBILIARIO PARA EL COMEDOR DE MINISTROS"				
DESARROLLÓ: ARQ. CARMEN TAVERA MACIAS		DIBUJÓ: ARQ. CARMEN TAVERA MACIAS				
ESCALA: 1:50	ACOTACIÓN: METROS	FECHA: enero 2024				
ARCHIVO: ARQ_ADEC AMPL_ ALM INSUMOS.DWG						